


## Shema vezave: Lokus A-4 s Spider W5

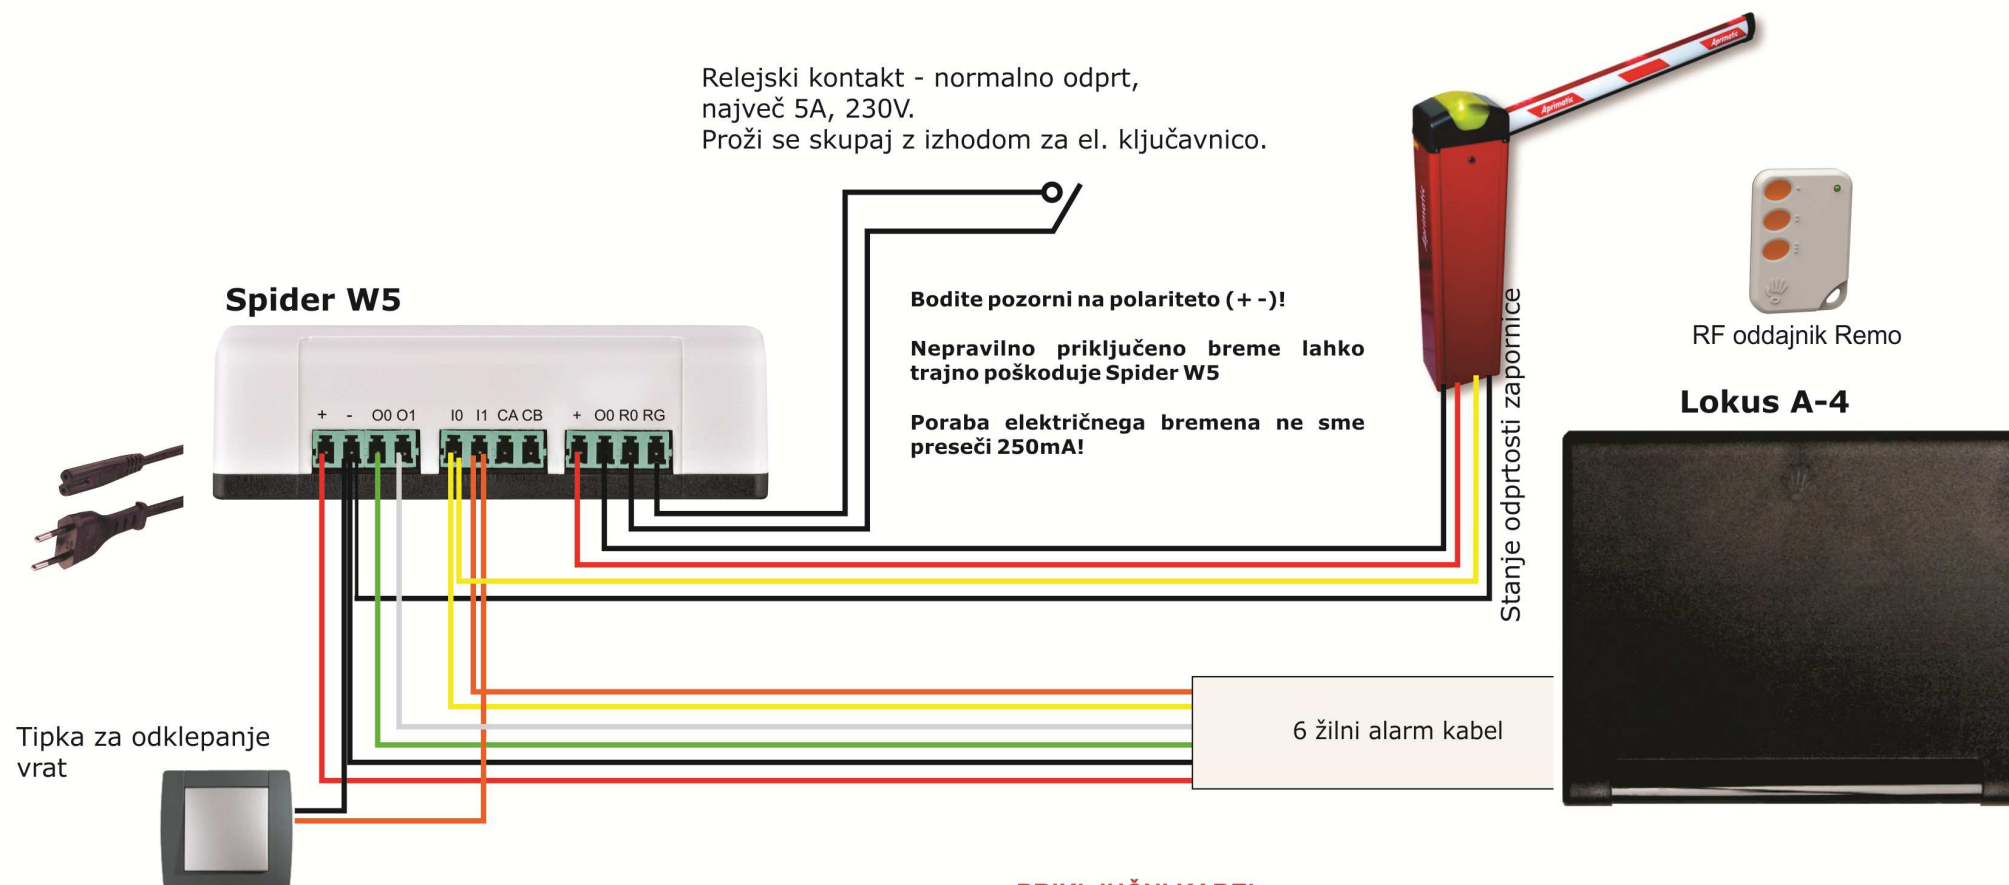

Povežite Lokus z napajalnikom Spider W5, kot je prikazano na sliki, s standardnim UTP kablom.

Če je Lokus od napajalnika oddaljen več kot 25 m, uporabite eno parico UTP kabla za vsak pol (+ in -).

Razdalja med Lokusom in napajalnikom ne sme preseči 50 m. Napajalnik Spider W5 priključite na omrežno napetost 110 V - 230 V AC s priloženim kablom.

### PRIKLJUČNI KABEL

Žica	Barva	Opis	Spider W5 konektor
1	Rdeča	9-14V DC	+
2	Siva/Črna	GND	-
3	Zelena	Izhod za el. ključavnico	O0
4	Bela	Prosti kontakt	O1
5	Rumena	Stanje odprtosti vrat vhod	I0
6	Oranžna	Tipka za odpiranje vrat vhod	I1

